

Техническое заключение

Определение показателей пожарной опасности (категории пожарной опасности) и класса зоны по ПУЭ, помещений МАУ ДО «Детская школа искусств №14» г. Улан-Удэ, расположенных по адресу Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пос. Аэропорт, д 28.

Улан-Удэ, 2019 г.

Цель

Цель работы — выявление горючей загрузки, прогнозирование ее поведения при возникновении источников зажигания, выражение взрывоопасности объектов в понятиях категорий помещений по СП 12.13130.2009 .

В процессе работы проводилось пожарно-техническое обследование объекта, изучение особенностей технологического процесса, сбор информации по обрабатываемой горючей загрузке.

В результате проведенных расчетов установлены категории помещений и класс зоны по ПУЭ, необходимые для разработки противопожарной защиты объекта.

Разработчик:

специалист-эксперт, Хайнацкий Андрей Владиславович, квалификационное свидетельство № 1914.

Прошел квалификационные испытания в качестве должностного лица, проводящего независимую оценку пожарного риска, предъявляемым требованиям по направлению:

Обследование объекта защиты, проведение расчетов по оценке пожарного риска, подготовка вывода о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Выдано: 11 декабря 2014 г.

Действительно: 11 декабря 2019 г.

Содержание.

Введение	4
Раздел 1. Методика определения категорий помещений	5
по взрывопожарной и пожарной опасности	5
Раздел 2. Методика определения категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.....	6
Раздел 3. Методика определения критериев.....	7
взрывопожарной опасности помещений.....	7
Расчет избыточного давления для горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей	8
Расчетное определение коэффициента Z участия в горении горючих газов и паров не нагретых легковоспламеняющихся жидкостей	12
Методы определения категорий помещений В1—В4.....	15
Раздел 4. Пожарно-техническая характеристика помещений подлежащих категорированию, функциональная пожарная нагрузка, пожарно-техническая характеристика веществ и материалов, обращающихся в категорируемых помещениях и участках, расчеты.	18
Помещение №1 Складское помещение	18
Помещение №2 Гараж.....	20
Помещение №3 Костюмерная	21
Помещение №4 Электрощитовая.....	22
Заключение.....	24
Список использованных источников.....	25

Введение

Объектом обследования являются помещения помещений МАУ ДО «Детская школа искусств №14» г. Улан-Удэ, расположенные по адресу Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. пос. Аэропорт, д 28. Работа выполнялась в плановом порядке. Целью обследования являлось определение категорий производственных, складских помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Необходимость определения категорий регламентирована ГОСТ 12.1.004-91 Измененная редакция, Изм. №1 [1], ГОСТ 12.3.047-98 [5], СНиП 21-01-97* [10], СНиП 31-03-2001 [13], ВСН 01-89 [14] и ППБ 01-03 [19]. Категорированию подлежат помещения, установки, относящиеся по функциональной пожарной опасности к классам Ф 5.1 и Ф 5.2. Помещения другого назначения, относящиеся к классам Ф 2.1, Ф 3.1, Ф 3.2, Ф 3.6, Ф 4.3 по взрывопожароопасности не категорируются, равно как и здания классов Ф 1, Ф 2, Ф 3, Ф 4 [10]. Используемая методика определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности приведена в СП 12.13130.2009 [16]. При расчете были приняты следующие основные положения:

— по взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1-В4, Г, Д. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности определяются для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и взрывопожароопасных свойств, особенностей технологических процессов;

— по взрывопожарной и пожарной опасности наружные установки подразделяются на категории АН, БН, ГН, ДН. Для категорий АН и БН горизонтальный размер зоны, ограничивающей газопаровоздушные смеси с концентрацией горючего выше нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР), превышает 30 м (данный критерий применяется только для горючих газов и паров) и/или расчетное избыточное давление при сгорании газо-, паро- или пылевоздушной смеси на расстоянии 30 м от наружной установки превышает 5 кПа. Для категории ВН интенсивность теплового излучения от очага пожара веществ и/или материалов, указанных для категории ВН, на расстоянии 30 м от наружной установки превышает 4 кВт.м².

— определение взрывопожароопасных свойств веществ и материалов производилось на основании результатов испытаний (справочные данные) или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давление, температура и т. д.). При расчетах использовались справочные данные. При определении показателей взрывопожарной и пожарной опасности для смесей веществ и материалов использовались показатели по наиболее опасному компоненту.

Раздел 1. Методика определения категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, условия отнесения производственно-складских помещений к той или иной категории принимаются в соответствии с таблицей 3. Определение категорий следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности к категориям от высшей А к низшей Д.

Таблица 3 – Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

Категория помещения	Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении
А повышенная взрывопожароопасность	Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 килопаскалей.
Б взрывопожароопасность	Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей.
В1–В4 пожароопасность	Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б.
Г умеренная пожароопасность	Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.

Д пониженная пожароопасность	Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.
Примечание.	Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку. Разделение помещений на категории В1—В4 регламентируется положениями, изложенными в Приложении Б, СП 12.13130.2009.

Раздел 2. Методика определения категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности определяются исходя из доли и суммированной площади помещений той или иной категории опасности в этом здании.

Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь помещений категории А превышает 5 процентов площади всех помещений или 200 квадратных метров.

Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помещений категории А в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 процентов суммированной площади всех помещений или 200 квадратных метров.

Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 процентов (10 процентов, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений.

Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500

квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 процентов суммированной площади всех помещений.

Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 квадратных метров) и помещения категорий А, Б, В1, В2 и В3 оснащаются установками автоматического пожаротушения.

Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г.

Раздел 3. Методика определения критериев взрывопожарной опасности помещений

Выбор и обоснование расчетного варианта

При расчете критериев взрывопожарной опасности в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором в образовании горючих газо-, паро-, пылевоздушных смесей участвует наибольшее количество газов, паров, пылей, наиболее опасных в отношении последствий сгорания этих смесей.

Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовать горючие газозооушнне, парозооушнне, пылевоздушные смеси, определяется исходя из следующих предпосылок:

- а) происходит расчетная авария одного из аппаратов;
- б) все содержимое аппарата поступает в помещение;
- в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат, по прямому и обратному потокам в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.

Расчетное время отключения трубопроводов определяют в каждом конкретном случае исходя из реальной обстановки и должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии.

Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным: времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов; 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов; 300 с при ручном отключении;

- г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь испарения при разливе на пол определяется (при отсутствии справочных данных), исходя из расчета, что 1 л смесей и растворов, содержащих 70 % и менее (по массе)

растворителей, разливается на площади 0,5 м², а остальных жидкостей – на 1 м² пола помещения;

д) происходит также испарение жидкости из емкостей, эксплуатируемых с открытым зеркалом жидкости, и со свежеокрашенных поверхностей;

е) длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с;

Количество пыли, которое может образовать пылевоздушную смесь, определяется из следующих предпосылок:

а) расчетной аварии предшествовало пыленакопление в производственном помещении, происходящее в условиях нормального режима работы (например, вследствие пылевыведения из негерметичного производственного оборудования);

б) в момент расчетной аварии произошла плановая (ремонтные работы) или внезапная разгерметизация одного из технологических аппаратов, за которой последовал аварийный выброс в помещение всей находившейся в аппарате пыли.

Свободный объем помещения определяется как разность между объемом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованием. Если свободный объем помещения определить невозможно, то его допускается принимать условно, равным 80 % геометрического объема помещения.

Расчет избыточного давления для горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

Избыточное давление ΔP для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов C, H, O, N, Cl, Br, I, F, определяется по формуле

$$\Delta P = (P_{\max} - P_0) \frac{mZ}{V_{\text{св}} \rho_{\text{г,п}}} \cdot \frac{100}{C_{\text{ст}}} \cdot \frac{1}{K_{\text{н}}}, \quad (\text{A.1})$$

где $P_{\max}$ максимальное давление, развиваемое при сгорании стехиометрической — газовой или паровой смеси в замкнутом объеме, определяемое экспериментально или по справочным данным в соответствии с требованиями 4.3. При отсутствии данных допускается принимать $P_{\max}$ равным 900 кПа;

P_0 — начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

m — масса горючего газа (ГГ) или паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), вышедших в результате расчетной аварии в помещение, вычисляемая для ГГ по формуле (A.6), а для паров ЛВЖ и ГЖ по формуле (A.11), кг;

Z — коэффициент участия горючих газов и паров в горении, который может быть рассчитан на основе характера распределения газов и паров в объеме помещения согласно приложению Д. Допускается принимать значение Z по таблице A.1;

$V_{\text{св}}$ — свободный объем помещения, м³;

$\rho_{\text{г,п}}$ — плотность газа или пара при расчетной температуре $t_{\text{р}}$, кг · м⁻³, вычисляемая по формуле

$$\rho_{г,п} = \frac{M}{V_0(1 + 0,00367t_p)}, \quad (A.2)$$

где M молярная масса, $\text{м}^3 \cdot \text{кмоль}^{-1}$;

V_0 — мольный объем, равный $22,413 \text{ м}^3 \cdot \text{кмоль}^{-1}$;

t_p — расчетная температура, $^{\circ}\text{C}$.

В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру воздуха в данном помещении в соответствующей климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры t_p по каким-либо причинам определить не удастся, допускается принимать ее равной 61°C ;

$C_{ст}$ — стехиометрическая концентрация ГГ или паров ЛВЖ и ГЖ, % (объемных), вычисляемая по формуле

$$C_{ст} = \frac{100}{1 + 4,84\beta}, \quad (A.3)$$

где

$\beta = n_C + \frac{n_H - n_X}{4} - \frac{n_O}{2}$ — стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания;

n_C, n_H, n_O, n_X — число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего;

K_n — коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать K_n равным трем.

Т а б л и ц а А.1 — Значение коэффициента Z участия горючих газов и паров в горении

Вид горючего вещества	Значение Z
Водород	1,0
Горючие газы (кроме водорода)	0,5
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые до температуры вспышки и выше	0,3
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при наличии возможности образования аэрозоля	0,3
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при отсутствии возможности образования аэрозоля	0

А.2.2 Расчет ΔP для индивидуальных веществ, кроме упомянутых в А.2.1, а также для смесей может быть выполнен по формуле

$$\Delta P = \frac{mH_{\text{т}}P_0Z}{V_{\text{св}}\rho_{\text{в}}C_pT_0} \cdot \frac{1}{K_{\text{н}}}, \quad (\text{A.4})$$

где $H_{\text{т}}$ — теплота сгорания, Дж · кг⁻¹;

$\rho_{\text{в}}$ — плотность воздуха при начальной температуре T_0 , кг · м⁻³;

C_p — теплоемкость воздуха, Дж · кг⁻¹ · К⁻¹ (допускается принимать равной $1,01 \cdot 10^3$, Дж · кг⁻¹ · К⁻¹);

T_0 — начальная температура воздуха, К.

А.2.3 В случае обращения в помещении горючих газов, легковоспламеняющихся или горючих жидкостей при определении массы m , входящей в формулы (А.1) и (А.4), допускается учитывать работу аварийной вентиляции, если она обеспечена резервными вентиляторами, автоматическим пуском при превышении предельно допустимой взрывобезопасной концентрации и электроснабжением по первой категории надежности по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), при условии расположения устройств для удаления воздуха из помещения в непосредственной близости от места возможной аварии.

Допускается учитывать постоянно работающую общеобменную вентиляцию, обеспечивающую концентрацию горючих газов и паров в помещении, не превышающую предельно допустимую взрывобезопасную концентрацию, рассчитанную для аварийной вентиляции. Указанная общеобменная вентиляция должна быть оборудована резервными вентиляторами, включающимися автоматически при остановке основных. Электроснабжение указанной вентиляции должно осуществляться не ниже чем по первой категории надежности по ПУЭ.

При этом массу m горючих газов или паров легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, нагретых до температуры вспышки и выше, поступивших в объем помещения, следует разделить на коэффициент K , определяемый по формуле

$$K = AT + 1, \quad (\text{A.5})$$

где A — кратность воздухообмена, создаваемого аварийной вентиляцией, с⁻¹;

T — продолжительность поступления горючих газов и паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в объем помещения, с (принимается по А.1.2).

А.2.4 Масса m , кг, поступившего в помещение при расчетной аварии газа определяется по формуле

$$m = (V_{\text{а}} + V_{\text{т}})\rho_{\text{г}}, \quad (\text{A.6})$$

где $V_{\text{а}}$ — объем газа, вышедшего из аппарата, м³;

$V_{\text{т}}$ — объем газа, вышедшего из трубопроводов, м³.

При этом

$$V_{\text{а}} = 0,01 \cdot P_1 V, \quad (\text{A.7})$$

где P_1 — давление в аппарате, кПа;

V — объем аппарата, м³;

$$V_{\text{т}} = V_{1\text{т}} + V_{2\text{т}}, \quad (\text{A.8})$$

где $V_{1т}$ — объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м^3 ;
 $V_{2т}$ — объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м^3 ;

$$V_{1т} = qT, \quad (\text{A.9})$$

где q — расход газа, определяемый в соответствии с технологическим регламентом в зависимости от давления в трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды и т. д., $\text{м}^3 \cdot \text{с}^{-1}$;

T — время, определяемое по А.1.2, с;

$$V_{2т} = 0,01 \cdot \pi P_2 (r_1^2 L_1 + r_2^2 L_2 + \dots + r_n^2 L_n), \quad (\text{A.10})$$

где P_2 — максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, кПа;

$r_{1,2,\dots,n}$ — внутренний радиус трубопроводов, м;

$L_{1,2,\dots,n}$ — длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м.

А.2.5 Масса паров жидкости m , поступивших в помещение при наличии нескольких источников испарения (поверхность разлитой жидкости, поверхность со свеженанесенным составом, открытые емкости и т. п.), определяется из выражения:

$$m = m_p + m_{\text{емк}} + m_{\text{св.окр}}, \quad (\text{A.11})$$

где m_p — масса жидкости, испарившейся с поверхности разлива, кг;

$m_{\text{емк}}$ — масса жидкости, испарившейся с поверхностей открытых емкостей, кг;

$m_{\text{св.окр}}$ — масса жидкости, испарившейся с поверхностей, на которые нанесен применяемый состав, кг.

При этом каждое из слагаемых в формуле (А.11) определяется по формуле

$$m = WF_n T, \quad (\text{A.12})$$

где W — интенсивность испарения, $\text{кг} \cdot \text{с}^{-1} \cdot \text{м}^{-2}$;

F_n — площадь испарения, м^2 , определяемая в соответствии с А.1.2 в зависимости от массы жидкости m_n , вышедшей в помещение.

Если аварийная ситуация связана с возможным поступлением жидкости в распыленном состоянии, то она должна быть учтена в формуле (А.11) введением дополнительного слагаемого, учитывающего общую массу поступившей жидкости от распыляющих устройств, исходя из продолжительности их работ.

А.2.6 Массу m_n , кг, вышедшей в помещение жидкости, определяют в соответствии с А.1.2.

А.2.7 Интенсивность испарения W определяется по справочным и экспериментальным данным. Для ненагретых выше расчетной температуры (окружающей среды) ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать W по формуле

$$W = 10^{-6} \cdot \eta \sqrt{M} \cdot P_n, \quad (\text{A.13})$$

где η — коэффициент, принимаемый по таблице А.2 в зависимости от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения;

P_n — давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости t_p , определяемое по справочным данным, кПа.

Таблица А.2 — Значение коэффициента η в зависимости от скорости и температуры воздушного потока

Скорость воздушного потока в помещении, $\text{м} \cdot \text{с}^{-1}$	Значение коэффициента η при температуре t , °С, воздуха в помещении				
	10	15	20	30	35
0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
0,1	3,0	2,6	2,4	1,8	1,6
0,2	4,6	3,8	3,5	2,4	2,3
0,5	6,6	5,7	5,4	3,6	3,2
1,0	10,0	8,7	7,7	5,6	4,6

Расчетное определение коэффициента Z участия в горении горючих газов и паров не нагретых легковоспламеняющихся жидкостей

Д.1 Приведенные в приложении Д расчетные формулы применяются для случая $100m/(\rho_{г,п}V_{св}) < 0,5C_{нкпг}$ [$C_{нкпг}$ — нижний концентрационный предел распространения пламени газа или пара, % (объемных)] и помещений в форме прямоугольного параллелепипеда с отношением длины к ширине не более пяти.

Д.2 Коэффициент Z участия горючих газов и паров ненагретых выше температуры окружающей среды легковоспламеняющихся жидкостей при заданном уровне значимости $Q(C > \bar{C})$ рассчитывают по формулам:

- при $X_{нкпг} \leq \frac{1}{2}L$ и $Y_{нкпг} \leq \frac{1}{2}S$

$$Z = \frac{5 \cdot 10^{-3} \pi}{m} \rho_{г,п} \left(C_0 + \frac{C_{нкпг}}{\delta} \right) X_{нкпг} Y_{нкпг} Z_{нкпг}, \quad (\text{Д.1})$$

- при $X_{нкпг} > \frac{1}{2}L$ и $Y_{нкпг} > \frac{1}{2}S$

$$Z = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{m} \rho_{г,п} \left(C_0 + \frac{C_{нкпг}}{\delta} \right) F Z_{нкпг}, \quad (\text{Д.2})$$

где C_0 — предэкспоненциальный множитель, % (объемных), равный:

- при отсутствии подвижности воздушной среды для горючих газов

$$C_0 = 3,77 \cdot 10^3 \frac{m}{\rho_{г,п} V_{св}}, \quad (\text{Д.3})$$

- при подвижности воздушной среды для горючих газов

$$C_0 = 3 \cdot 10^2 \frac{m}{\rho_{г,п} V_{св} U}, \quad (\text{Д.4})$$

- при отсутствии подвижности воздушной среды для паров легковоспламеняющихся жидкостей

$$C_0 = C_n \left(\frac{m \cdot 100}{C_n \rho_{\Pi} V_{\text{св}}} \right)^{0,41}, \quad (\text{Д.5})$$

- при подвижности воздушной среды для паров легковоспламеняющихся жидкостей

$$C_0 = C_n \left(\frac{m \cdot 100}{C_n \rho_{\Pi} V_{\text{св}}} \right)^{0,46}, \quad (\text{Д.6})$$

где m — масса газа или паров ЛВЖ, поступающих в объем помещения, кг;

δ — допустимые отклонения концентрации при задаваемом уровне значимости $Q(C > \bar{C})$, приведенные в таблице Д.1;

$X_{\text{нкпр}}, Y_{\text{нкпр}}$, расстояния по осям X, Y и Z от источника поступления газа или

$Z_{\text{нкпр}}$ — пара, ограниченные нижним концентрационным пределом распространения пламени соответственно, м; рассчитываются по формулам (Д.10)—(Д.12);

L, S — длина и ширина помещения соответственно, м;

F — площадь пола помещения, м^2 ;

U — подвижность воздушной среды, $\text{м} \cdot \text{с}^{-1}$;

C_n — концентрация насыщенных паров при расчетной температуре t_p , $^{\circ}\text{C}$, воздуха в помещении, % (объемных).

Таблица Д.1 — Допустимые отклонения концентрации δ при заданном уровне значимости $Q(C > \bar{C})$

Характер распределения концентраций	$Q(C > \bar{C})$	δ
Для горючих газов при отсутствии подвижности воздушной среды	0,1	1,29
	0,05	1,38
	0,01	1,53
	0,003	1,63
	0,001	1,70
	0,000001	2,04
Для горючих газов при подвижности воздушной среды	0,1	1,29
	0,05	1,37
	0,01	1,52
	0,003	1,62
	0,001	1,70
	0,000001	2,03
Для паров легковоспламеняющихся жидкостей при отсутствии подвижности воздушной среды	0,1	1,19
	0,05	1,25
	0,01	1,35
	0,003	1,41
	0,001	1,46
	0,000001	1,68
Для паров легковоспламеняющихся жидкостей при	0,1	1,21

Характер распределения концентраций	$Q(C > \bar{C})$	δ
подвижности воздушной среды	0,05	1,27
	0,01	1,38
	0,003	1,45
	0,001	1,51
	0,000001	1,75

Д.3 Концентрация C_n может быть найдена по формуле

$$C_n = 100 \frac{P_n}{P_0}, \quad (\text{Д.7})$$

где P_n — давление насыщенных паров при расчетной температуре (находят из справочной литературы), кПа;

P_0 — атмосферное давление, равное 101 кПа.

Уровень значимости $Q(C > \bar{C})$ выбирают, исходя из особенностей технологического процесса. Допускается принимать $Q(C > \bar{C})$ равным 0,05.

Д.4 Коэффициент Z участия паров ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей при сгорании паровоздушной смеси может быть определен по графику, приведенному на рисунке Д.1.

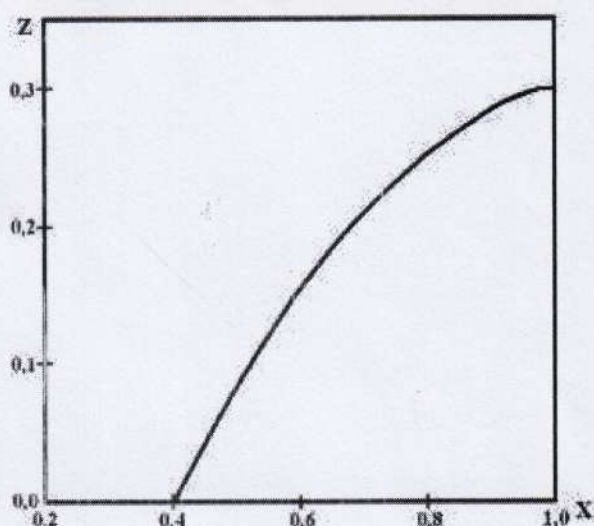


Рисунок Д.1 — Зависимость Z от X
Значения X рассчитывают по формуле

$$X = \begin{cases} C_n / C^*, & \text{если } C_n \leq C^* \\ 1, & \text{если } C_n > C^* \end{cases}, \quad (\text{Д.8})$$

где C^* — величина, задаваемая соотношением

$$C^* = \varphi C_{ст}, \quad (\text{Д.9})$$

где φ — эффективный коэффициент избытка горючего, принимаемый равным 1,9.

Расстояния $X_{НКПР}$, $Y_{НКПР}$ и $Z_{НКПР}$ рассчитывают по формулам:

$$X_{НКПР} = K_1 L \left(K_2 \cdot \ln \frac{\delta C_0}{C_{НКПР}} \right)^{0,5}, \quad (\text{Д.10})$$

$$Y_{\text{НКПР}} = K_1 S \left(K_2 \cdot \ln \frac{\delta C_0}{C_{\text{НКПР}}} \right)^{0,5}, \quad (\text{Д.11})$$

$$Z_{\text{НКПР}} = K_3 H \left(K_2 \cdot \ln \frac{\delta C_0}{C_{\text{НКПР}}} \right)^{0,5}, \quad (\text{Д.12})$$

где коэффициент, принимаемый равным 1,1314 для горючих газов и 1,1958 — для K_1 — легковоспламеняющихся жидкостей;

K_2 — коэффициент, принимаемый равным 1 для горючих газов и $K_2 = T/3600$ — для легковоспламеняющихся жидкостей;

K_3 — коэффициент, принимаемый равным 0,0253 для горючих газов при отсутствии подвижности воздушной среды; 0,02828 — для горючих газов при подвижности воздушной среды; 0,04714 — для легковоспламеняющихся жидкостей при отсутствии подвижности воздушной среды и 0,3536 — для легковоспламеняющихся жидкостей при подвижности воздушной среды;

H — высота помещения, м.

При отрицательных значениях логарифмов расстояния $X_{\text{НКПР}}$, $Y_{\text{НКПР}}$ и $Z_{\text{НКПР}}$ принимаются равными 0

Методы определения категорий помещений В1—В4

Б.1 Определение категорий помещений В1—В4 осуществляют путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее — пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в таблице Б.1.

Таблица Б.1 — Удельная пожарная нагрузка и способы размещения для категорий В1—В4

Категория помещения	Удельная пожарная нагрузка g на участке, МДж · м ⁻²	Способ размещения
В1	Более 2200	Не нормируется
В2	1401–2200	В соответствии с Б.2
В3	181–1400	В соответствии с Б.2
В4	1–180	На любом участке пола помещения площадь каждого из участков пожарной нагрузки не более 10 м ² . Способ размещения участков пожарной нагрузки определяется согласно Б.2

Б.2 При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) легковоспламеняющихся, горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка пожарная нагрузка Q , МДж, определяется по формуле

$$Q = \sum_{i=1}^n G_i Q_{ni}^p, \quad (\text{Б.1})$$

где G_i — количество i -того материала пожарной нагрузки, кг;

Q_{ni}^p — низшая теплота сгорания i -того материала пожарной нагрузки, МДж · кг⁻¹.

Удельная пожарная нагрузка g , МДж · м⁻², определяется из соотношения

$$g = \frac{Q}{S}, \quad (\text{Б.2})$$

где S — площадь размещения пожарной нагрузки, м² (но не менее 10 м²).

В помещениях категорий В1—В4 допускается наличие нескольких участков с пожарной нагрузкой, не превышающей значений, приведенных в таблице Б.1. В помещениях категории В4 расстояния между этими участками должны быть более предельных. В таблице Б.2 приведены рекомендуемые значения предельных расстояний $l_{пр}$ в зависимости от величины критической плотности падающих лучистых потоков $q_{кр}$, кВт · м⁻², для пожарной нагрузки, состоящей из твердых горючих и трудногорючих материалов. Значения $l_{пр}$, приведенные в таблице Б.2, рекомендуются при условии, если $H > 11$ м; если $H < 11$ м, то предельное расстояние определяется как $l = l_{пр} + (11 - H)$, где $l_{пр}$ — определяется из таблицы Б.2; H — минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия), м.

Таблица Б.2 — Значения предельных расстояний $l_{пр}$ в зависимости от критической плотности падающих лучистых потоков $q_{кр}$

$q_{кр}$, кВт · м ⁻²	5	10	15	20	25	30	40	50
$l_{пр}$, м	12	8	6	5	4	3,8	3,2	2,8

Значения $q_{кр}$ для некоторых материалов пожарной нагрузки приведены в таблице Б.3.

Таблица Б.3 — Значения $q_{кр}$ для некоторых материалов пожарной нагрузки

Материал	$q_{кр}$, кВт · м ⁻²
Древесина (сосна влажностью 12 %)	13,9
Древесно-стружечные плиты (плотностью 417 кг · м ⁻³)	8,3
Торф брикетный	13,2
Торф кусковой	9,8
Хлопок-волокно	7,5
Слоистый пластик	15,4
Стеклопластик	15,3
Пергамин	17,4
Резина	14,8
Уголь	35,0
Рулонная кровля	17,4
Сено, солома (при минимальной влажности до 8 %)	7,0

Если пожарная нагрузка состоит из различных материалов, то $q_{кр}$ определяется по материалу с минимальным значением $q_{кр}$.

Для материалов пожарной нагрузки с неизвестными значениями $q_{кр}$ предельные расстояния принимаются $l_{пр} \geq 12$ м.

Для пожарной нагрузки, состоящей из ЛВЖ или ГЖ, расстояние $l_{пр}$ между соседними участками размещения (разлива) пожарной нагрузки допускается рассчитывать по формулам:

$$l_{пр} \geq 15 \text{ м} \quad \text{при } H \geq 11 \text{ м}, \quad (\text{Б.3})$$

$$l_{пр} \geq 26 - H \quad \text{при } H < 11 \text{ м}. \quad (\text{Б.4})$$

Если при определении категорий В2 или В3 количество пожарной нагрузки Q , определенное по формуле (Б.2), отвечает неравенству

$$Q \geq 0,64 g_{т} H^2, \quad (\text{Б.5})$$

то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно.

Здесь $g_{т} = 2200 \text{ МДж} \cdot \text{м}^{-2}$ при $1401 \text{ МДж} \cdot \text{м}^{-2} \leq g \leq 2200 \text{ МДж} \cdot \text{м}^{-2}$,
 $g_{т} = 1400 \text{ МДж} \cdot \text{м}^{-2}$ при $181 \text{ МДж} \cdot \text{м}^{-2} \leq g \leq 1400 \text{ МДж} \cdot \text{м}^{-2}$ и $g_{т} = 180 \text{ МДж} \cdot \text{м}^{-2}$
 при $0 < g \leq 180 \text{ МДж} \cdot \text{м}^{-2}$.

Раздел 4. Пожарно-техническая характеристика помещений подлежащих категорированию, функциональная пожарная нагрузка, пожарно-техническая характеристика веществ и материалов, обращающихся в категорируемых помещениях и участках, расчеты.

Категории помещений и зданий, устанавливаются в зависимости от вида, взрывопожароопасных свойств и количества обрабатываемых горючих веществ.

Функциональная пожарная нагрузка помещений, подлежащих категорированию, определяется исходя из условий неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода, находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и взрывопожароопасных свойств, особенностей технологических процессов. Определение взрывопожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры, и т. д.).

Сведения о горючей загрузке сведены в таблицы для каждого помещения индивидуально.

При выборе значений критериев взрывопожарной опасности следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант развития аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором во взрыве или пожаре участвует наибольшее количество веществ и материалов, наиболее опасных в отношении последствий пожара или взрыва.

Помещение №1 Складское помещение

Параметры помещения:

№ п/п	Параметр	Значение
1	наименование	Складское помещение
2	климатическая зона	г.Улан-Удэ
3	температура, °С	37
4	высота, м.	2,71
5	площадь, м. кв.	26,4
6	площадь пожарной нагрузки, м. кв.	21,12
7	наименьшее минимальное расстояние от верха пожарной нагрузки до потолка помещения, м.	0,71

Пожарная нагрузка в помещении представлены следующими веществами и материалами:

- изделия деревянные –100 кг.
низшая теплота сгорания: 13,8 МДж/кг⁻¹.
- музыкальные инструменты –100 кг.
низшая теплота сгорания: 19,7 МДж/кг⁻¹.

- бытовая химия –50 кг.

низшая теплота сгорания: 25,6 МДж/кг-1.

- бумажные изделия –30 кг.

низшая теплота сгорания: 17,6 МДж/кг-1.

пластик –20 кг.

низшая теплота сгорания: 41,63 МДж/кг⁻¹.

Составим таблицу, базовых горючих веществ и материалов самостоятельно расположенных в помещении.

№ п/п	Название	Тип	Количество	Ед.изм.	Низшая теплота сгорания, МДж	Температура вспышки, °С	Максимальное давление взрыва, кПа	Молярная масса, кг • кмоль ⁻¹	Плотность, кг • м ⁻³
1	изделия деревянные	ГВ	100	кг	13,8	—	—	—	—
2	музыкальные инструменты	ГВ	100	кг	19,7	—	—	—	—
3	бытовая химия	ГВ	50	кг	25,6	—	—	—	—
6	бумажные изделия	ГВ	30	кг	17,6	—	—	—	—
7	пластик	ГВ	20	кг	41,87	—	—	—	—

В соответствии со Сводом правил: «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» Приложение Б п. Б2, при пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка, пожарная нагрузка Q (МДж) определяется из соотношения:

$$Q = \sum_{i=1}^n G_i Q_{ni}^p,$$

где G_i — количество i -того материала пожарной нагрузки, кг;

Q_{ni}^p — низшая теплота сгорания i -того материала пожарной нагрузки, МДж · кг⁻¹.

Суммарная пожарная нагрузка будет равна, $Q = 5990,6$ МДж.

Площадь размещения пожарной нагрузки, $S = 21,12$ м².

Удельная пожарная нагрузка составит, $g = 283,6$ МДж.

В соответствии с табл. Б1 Свода правил: «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» Приложение Б помещения с данной удельной пожарной нагрузкой следует отнести к категории: **В2**

Категория помещения повышена, так как, выполняется дополнительное проверочное условие

$Q \geq 0,64 g_t H^2$, где H — Минимальное расстояния от верха пожарной нагрузки до потолка помещения, м.

Класс зоны по ПУЭ: пожароопасная П-Па

Помещение №2 Гараж

Параметры помещения:

№ п/п	Параметр	Значение
1	наименование	Гараж
2	климатическая зона	г. Улан-Удэ
3	температура, °С	37
4	высота, м.	3,9
5	площадь, м. кв.	48,5
6	площадь пожарной нагрузки, м. кв.	10
7	наименьшее минимальное расстояние от верха пожарной нагрузки до потолка помещения, м.	2,4

Пожарная нагрузка в помещении представлены следующими веществами и материалами:

- изделия деревянные — 45 кг.

низшая теплота сгорания: 13,8 МДж/кг-1.

Составим таблицу, базовых горючих веществ и материалов самостоятельно расположенных в помещении.

№ п/п	Название	Тип	Количество	Ед.изм.	Низшая теплота сгорания, МДж	Температура вспышки, °С	Максимальное давление взрыва, кПа	Молярная масса, кг · кмоль ⁻¹	Плотность, кг · м ⁻³
1	изделия деревянные	ГВ	10	кг	13,8	—	—	—	—

В соответствии со Сводом правил: «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»

Приложение Б п. Б2, при пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка, пожарная нагрузка Q (МДж) определяется из соотношения:

$$Q = \sum_{i=1}^n G_i Q_{ni}^p,$$

где G_i — количество i -того материала пожарной нагрузки, кг;

Q_{ni}^p — низшая теплота сгорания i -того материала пожарной нагрузки, МДж · кг⁻¹.

Суммарная пожарная нагрузка будет равна, $Q = 621$ МДж.

Площадь размещения пожарной нагрузки, $S = 10$ м².

Удельная пожарная нагрузка составит, $g = 62,1$ МДж.

В соответствии с табл. Б1 свода правил: «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» Приложение Б помещения с данной удельной пожарной нагрузкой следует отнести к категории: **В4**

Класс зоны по ПУЭ: пожароопасная П-Па

Помещение №3 Костюмерная

Параметры помещения:

№ п/п	Параметр	Значение
1	наименование	Костюмерная
2	климатическая зона	г. Улан-Удэ
3	температура, °С	37
4	высота, м.	3,9
5	площадь, м. кв.	37,6
6	площадь пожарной нагрузки, м. кв.	30,08
7	наименьшее минимальное расстояние от верха пожарной нагрузки до потолка помещения, м.	0,25

Пожарная нагрузка в помещении представлены следующими веществами и материалами:

- костюмы – 50 кг.

низшая теплота сгорания: 24,47 МДж/кг⁻¹.

Составим таблицу, базовых горючих веществ и материалов самостоятельно расположенных в помещении.

№ п/п	Название	Тип	Количество	Ед.изм.	Низшая теплота сгорания, МДж	Температура вспышки, °С	Максимальное давление взрыва, кПа	Молярная масса, кг · кмоль ⁻¹	Плотность, кг · м ⁻³
1	костюмы	ГВ	50	кг	24,47	—	—	—	—

В соответствии со Сводом правил: «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» Приложение Б п. Б2, при пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка, пожарная нагрузка Q (МДж) определяется из соотношения:

$$Q = \sum_{i=1}^n G_i Q_{ni}^p,$$

где G_i — количество i -того материала пожарной нагрузки, кг;

Q_{ni}^p — низшая теплота сгорания i -того материала пожарной нагрузки, МДж · кг⁻¹.

Суммарная пожарная нагрузка будет равна, $Q = 1223,5$ МДж.

Площадь размещения пожарной нагрузки, $S = 30,08$ м².

Удельная пожарная нагрузка составит, $g = 40,67$ МДж.

В соответствии с табл. Б1 Свода правил: «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» Приложение Б помещения с данной удельной пожарной нагрузкой следует отнести к категории: **В2**

Категория помещения повышена, так как, не выполняется требования табл. Б1 к способу размещения участков пожарной нагрузки согласно п. Б2 и выполняется дополнительное проверочное условие

$Q \geq 0,64 g_t H^2$, где H — Минимальное расстояния от верха пожарной нагрузки до потолка помещения, м.

Класс зоны по ПУЭ: пожароопасная П-Па

Помещение №4 Электрощитовая

Параметры помещения:

№ п/п	Параметр	Значение
1	наименование	Электрощитовая
2	климатическая зона	г. Улан-Удэ
3	температура, °С	37
4	высота, м.	2,73
5	площадь, м. кв.	5,2
6	площадь пожарной нагрузки, м. кв.	10
7	наименьшее минимальное расстояние от верха пожарной нагрузки до потолка помещения, м.	1,07

Пожарная нагрузка в помещении представлены следующими веществами и материалами:

- изоляция кабеля — 2,5 кг.

низшая теплота сгорания: 25 МДж/кг⁻¹.

- резина – 2 кг.

низшая теплота сгорания: 33,5 МДж/кг⁻¹.

Составим таблицу, базовых горючих веществ и материалов самостоятельно расположенных в помещении.

№ п/п	Название	Тип	Количество	Ед.изм.	Низшая теплота сгорания, МДж	Температура вспышки, °С	Максимальное давление взрыва, кПа	Молярная масса, кг • кмоль ⁻¹	Плотность, кг • м ⁻³
1	кости мы	ГВ	50	кг	24,47	—	—	—	—

В соответствии со Сводом правил: «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» Приложение Б п. Б2, при пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка, пожарная нагрузка Q (МДж) определяется из соотношения:

$$Q = \sum_{i=1}^n G_i Q_{ni}^p,$$

где G_i — количество i -того материала пожарной нагрузки, кг;

Q_{ni}^p — низшая теплота сгорания i -того материала пожарной нагрузки, МДж • кг⁻¹.

Суммарная пожарная нагрузка будет равна, $Q = 129,5$ МДж.

Площадь размещения пожарной нагрузки, $S = 10$ м².

Удельная пожарная нагрузка составит, $g = 40,67$ МДж.

В соответствии с табл. Б1 Свода правил: «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» Приложение Б помещения с данной удельной пожарной нагрузкой следует отнести к категории: **В4**

Класс зоны по ПУЭ: пожароопасная П-Па

Заключение

Результаты расчетов категорий помещений и участков (классы Ф 5.1 и Ф 5.2) по взрывопожарной и пожарной опасности, выполненных в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.047-98 [5] и СНиП 21 – 01 – 97* [10] по методике СП 12.13130.2009 [16] сведены в таблицу.

Таблица «Площади и категории помещений»

№ п/п	Наименование помещения	Площадь, м. кв.	Категория	Класс зоны по ПУЭ	Класс зоны по ФЗ 123
1	Складское помещение	26,4	В2	пожароопасная П-IIa	пожароопасная П-IIa
2	Гараж	48,5	В4	пожароопасная П-IIa	пожароопасная П-IIa
3	Костюмерная	37,6	В2	пожароопасная П-IIa	пожароопасная П-IIa
4	Электрощитовая	5,2	В4	пожароопасная П-IIa	пожароопасная П-IIa

Список использованных источников

1. ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования. Измененная редакция, Изм. №1
2. ГОСТ 12.1.044-89* Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ИСО 4589-84).-Введ. 1991-01-01. – Издательство стандартов, 1989.
3. ГОСТ 12. 1.011-78* Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний. – Введ. 1979-01-01. – М.: Издательство стандартов, 1978.
4. ГОСТ 12.2.020-76 (с изм.) Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и определения. Классификация. Маркировка. – Введ. 1980-01-01.-М.: Госстандарт СССР, 1976.
5. ГОСТ 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов. Введ. 2000-01-01.-М.:Госстандарт России, 1998.
6. ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. Введ. 1997-01-01.-М.:Госстандарт России, 1995.
7. ГОСТ 825-73 Аккумуляторы свинцовые для стационарных установок. Введ. 1973-М.: Госстандарт России, 1973.
8. ГОСТ Р 51330.9-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Классификация взрывоопасных зон. Введ. 2001-01-01.-М.: Госстандарт России, 1999.
9. ПУЭ (изм.6,7) Правила устройства электроустановок.: утв. Минэнерго России-6-е издание.-М.:Энергоиздат, 1999-648 с.
10. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»
11. НПБ 23-2001 Пожарная опасность технологических сред. – Введ. 2001-01-01.-утв. ГУГПС МЧС России-М.: Госстандарт России, 2003.



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ ВЕДСТВИЙ

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 1914

Хайвапкий Андрей Владиславович

(Ф.И.О.)

Паспорт: серия 8414 № 591905

(документ подтверждающий личность)

**ПРОШЕЛ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ДОЛЖНОСТНОГО
ЛИЦА, ПРОВОДЯЩЕГО НЕЗАВИСИМУЮ ОЦЕНКУ ПОЖАРНОГО РИСКА,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:**

обследование объекта защиты, проведение расчетов по оценке пожарного
риска, подготовка вывода о выполнении (невыполнении) условий
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и
разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект
защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Выдано: 11 декабря 2014 г.

Действительно: 11 декабря 2019 г.

Председатель квалификационной комиссии
МЧС России по проверке соответствия
должностных лиц, проводящих независимую
оценку пожарного риска, предъявляемым
требованиям.


А.А. Макаревич
(фамилия, имя, отчество)
М.П.